


Network Yedekleme Projesi

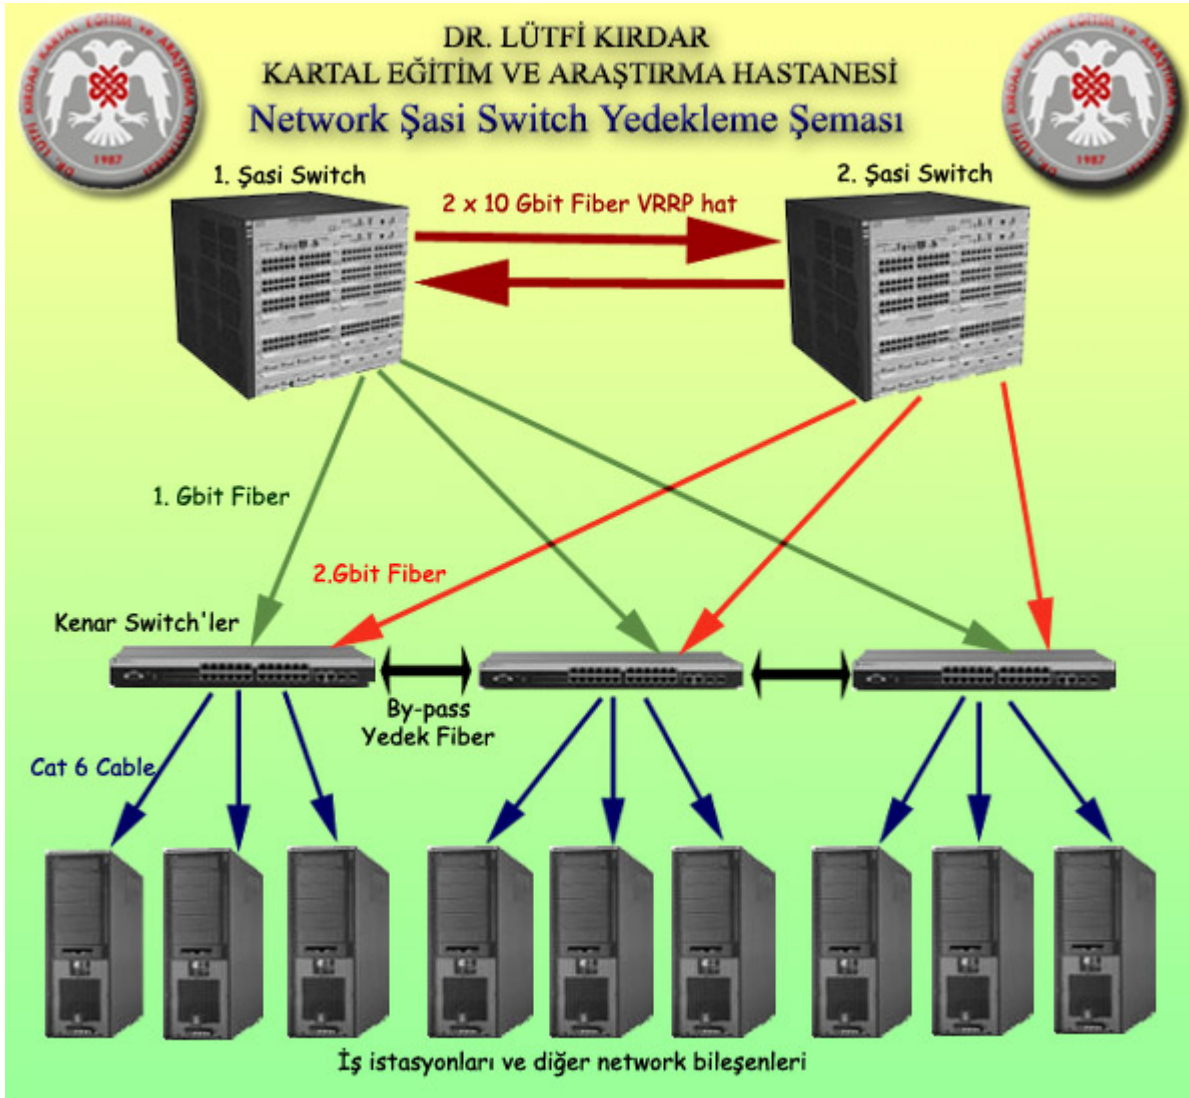

Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Network sistemi tam olarak gelişmiş olgunlaştıktan sonra sistemin güvenliğini maksimum seviyeye getirmeyi hedefledik.

İdarenin ODM projesi yerine acil ve kısmi yatırımlar ile devam kararı üzerine; Network merkezinin yedeklenerek 24 saat non-stop çalışması için proje hazırladım. 2008 yılı Ocak ayında, rekabet şartlarının en üst düzeyde sağlandığı bir ihalenin ardından sistem kurulumu için hazırlıklar başlatıldı.

Projenin gerekliliğini sağlayan bazı zorunlu şartlar:

Kenar switchlerin tamamı tek bir şasi switchte toplanamıyordu. Tek başına mevcut kapasiteleri yetersiz olan 2 şasi switch yükü paylaşıyordu,

Şasilerden birisi "end of life" (desteklenen ürün listesinden çıkarılan) bir ürün haline geldiği için arıza durumunda destek ve parça sorunu yaşatabilecek haldeydi,

Sistemde yapılandırılan vlan'ların (sanal ađ) üzerinde toplandıđı řasi switch te bir sorun olduđunda tđm ađ etkileniyordu.

Mevcut řasi switchler 24 saat řalıřmak zorunda olduđu iřin bakım iřin dahi kapatılamıyordu. v.b.

Proje ile hedeflenen sonuřlar:

Projede, end of life olan eski switch in daha az kritik bir lokasyonda konsantre kenar switch olarak deđerlendirilmek üzere sistem odasından řıkarılmasına karar verildi,

Yeni, fakat kapasitesi yetersiz olan řasi switch in üzerine yeterince geniřleme modđlđ ilave edilerek, tek bařına tđm network yđkđnđ kaldırabilmesi amaçlandı,

Rekabet řartlarının tam olarak sađlanabilmesi iřin, firmalara mevcut switch iřin geniřleme modđlđ vermek yerine, aynı kapasitede 2 switch verebilme imkanı sađlandı. Bđylece mevcut cihazın üreticisine bađımlı kalınmadan řözüm geliřtirilebildi.

Proje kapsamında, tđm network yđkđnđ kaldırabilecek kapasitede yeni bir řasi switch in alınmasına karar verildi.

Network ün tamamının yeni takılacak řasi switch e ulařtırılabilmesi iřin, daha önce kenar switch lere řekilmiř olan, 4 core multimode fiber optik kabloların pasif duran 2 core larının kullanılması esas alındı. Buna göre, bđtđn patch panellerde gerekli ilave fiber optik patch kablolanın yapılması hedeflendi.

Kenar switch lerin daha önceki kurulumlarında, hepsinde en az 2 aktif fiber optik port ve interface lerinin olması prensip olarak uygulandıđı iřin fiilen ilave bir aktif yatırıma gerek duyulmadı.

STP ve VRRP protokolleri esas alınarak řalıřtırılacak sistem iřin yeni ve eski switch üzerinde en az 2 port 10 Gbit fiber haberleřme kanalı kurulması baz alındı.